


令和 5 年度寒川町美化センター搬入車両数

月	搬入 日数	茅ヶ崎市		寒川町		合 計		備 考
			搬入日平均		搬入日平均		搬入日平均	
4	20	473	24	139	7	612	31	保有車両台数 茅ヶ崎市 2トン車 6台 (内 旧型車 1台) 寒川町 2トン車 2台
5	20	476	24	153	8	629	32	
6	23	515	22	152	7	667	29	
7	20	427	21	149	8	576	29	
8	22	634	29	161	7	795	36	
9	10	194	19	80	8	274	27	
10	22	411	19	156	7	567	26	
11	20	613	31	136	7	749	38	
12	20	462	23	151	8	613	31	
1	19	365	19	126	7	491	26	
2	19	390	21	121	6	511	27	
3	20	535	27	160	8	695	35	
合計	235	5,495	23	1,684	7	7,179	31	

※ 9月分は調整槽補修工事に伴う受入停止により、10日間の搬入日数減
10月分はサザンオールスターズライブに伴い、1日搬入日数増
令和 4 年度分
差 引 6,032 1,750 7,782
 △ 537 △ 66 △ 603

令和 4 年度との搬入車両比較

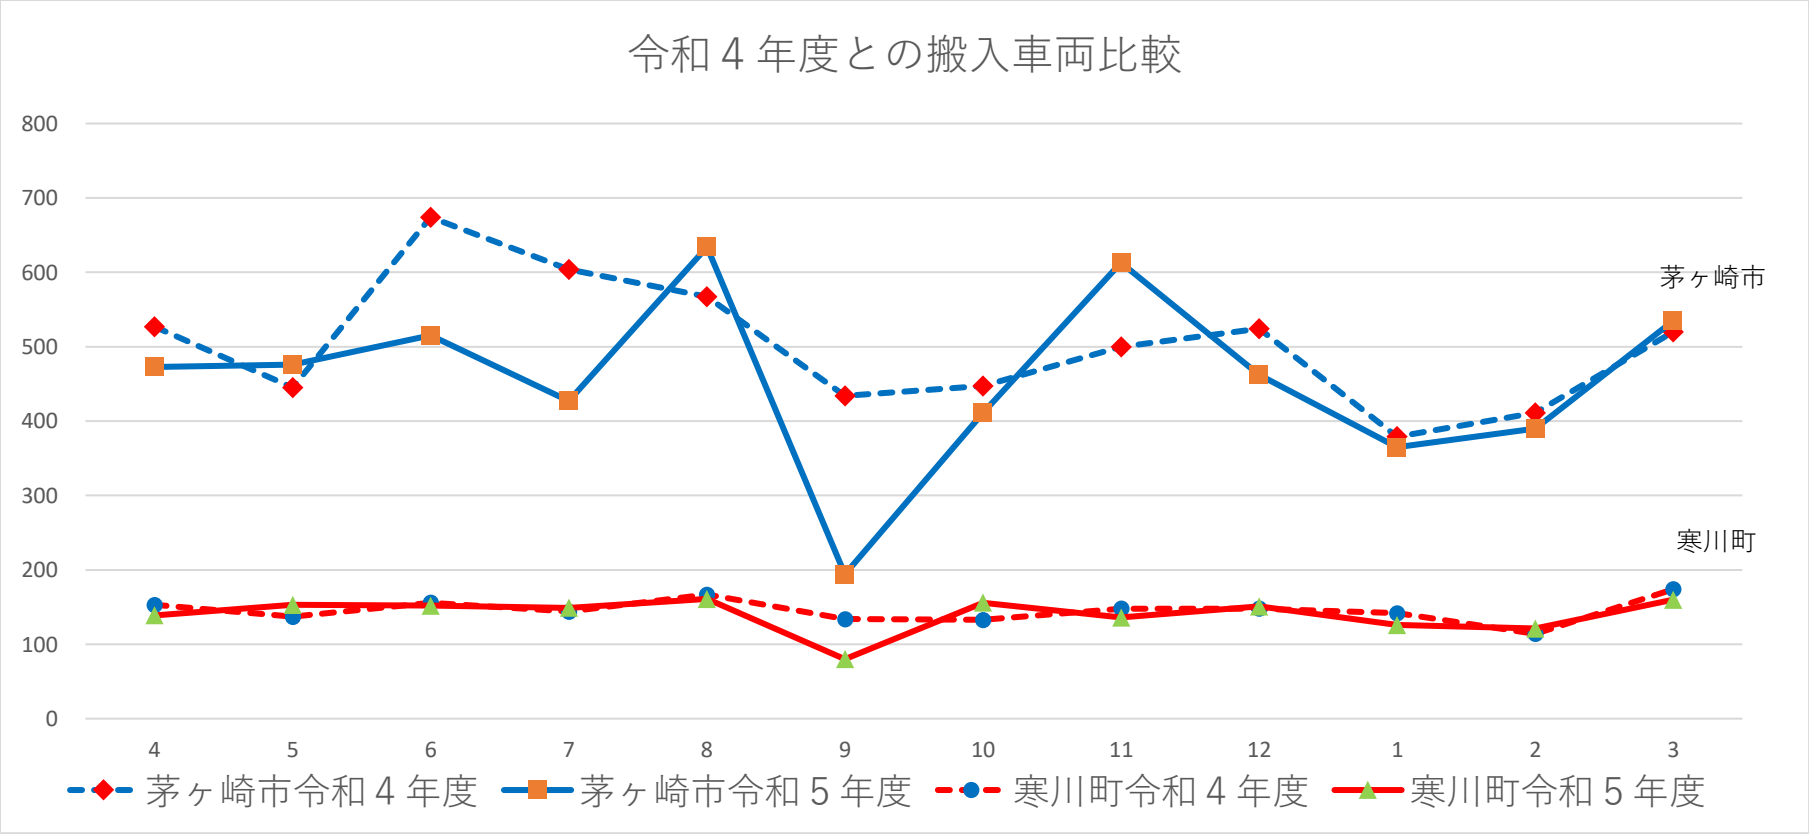

令和5年度搬入量内訳


(単位ℓ)

	茅ヶ崎市			寒川町			合 計
	生し尿	浄化槽汚泥	計	生し尿	浄化槽汚泥	計	
4 月	116,860	596,090	712,950	41,020	158,650	199,670	912,620
5 月	101,750	616,490	718,240	38,410	179,880	218,290	936,530
6 月	112,420	661,730	774,150	44,240	161,290	205,530	979,680
7 月	116,440	540,720	657,160	35,990	168,320	204,310	861,470
8 月	150,720	846,280	997,000	35,470	191,230	226,700	1,223,700
9 月	72,170	217,450	289,620	18,090	95,330	113,420	403,040
10 月	147,980	472,230	620,210	36,580	176,220	212,800	833,010
11 月	91,970	858,590	950,560	39,070	155,480	194,550	1,145,110
12 月	124,890	581,120	706,010	43,780	167,920	211,700	917,710
1 月	91,450	459,160	550,610	33,470	143,060	176,530	727,140
2 月	91,890	502,700	594,590	41,920	127,330	169,250	763,840
3 月	106,160	731,890	838,050	41,700	204,060	245,760	1,083,810
合計	1,324,700	7,084,450	8,409,150	449,740	1,928,770	2,378,510	10,787,660
4年度	1,409,020	7,832,590	9,241,610	481,250	1,930,700	2,411,950	11,653,560

搬入量比

	茅ヶ崎市			寒川町			合 計
	生し尿	浄化槽汚泥	計	生し尿	浄化槽汚泥	計	
5年度	1,324,700	7,084,450	8,409,150	449,740	1,928,770	2,378,510	10,787,660
	15.8%	84.2%	※ 78.0%	18.9%	81.1%	※ 22.0%	
4年度	1,409,020	7,832,590	9,241,610	481,250	1,930,700	2,411,950	11,653,560
	15.2%	84.8%	※ 79.3%	20.0%	80.0%	※ 20.7%	

※は茅ヶ崎市・寒川町の搬入比率

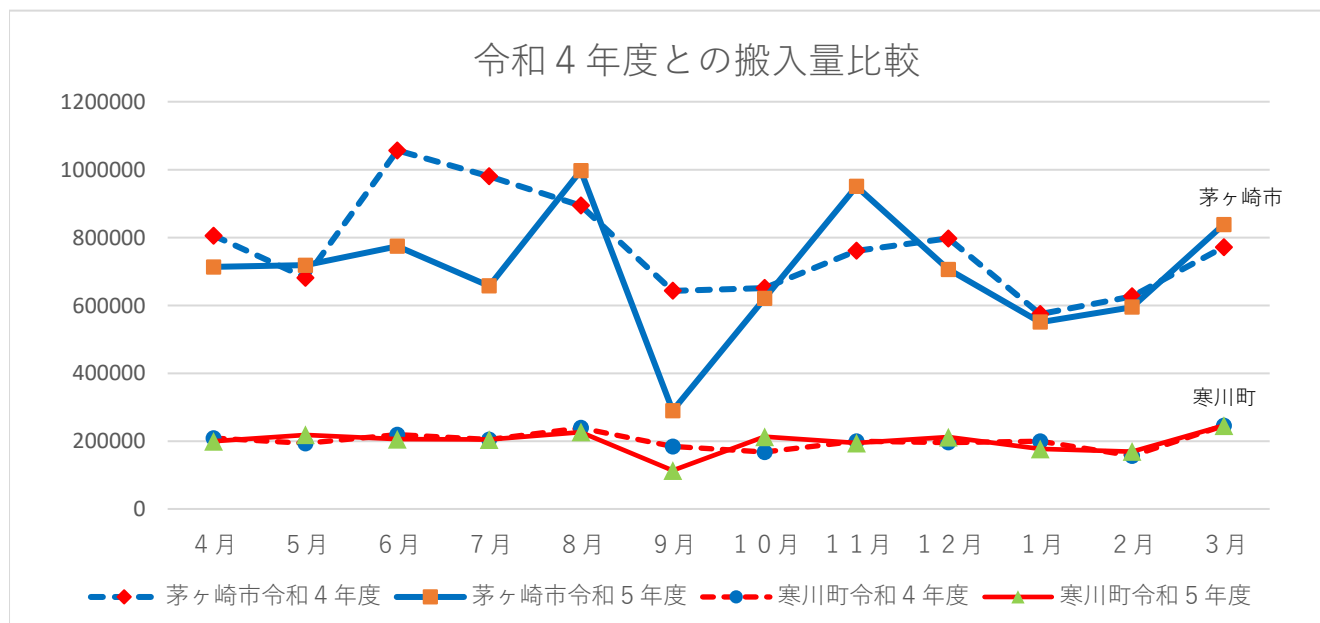

寒川町美化センター運転状況

3

投入	し尿・浄化槽汚泥	し尿：汲み取り式トイレや仮設トイレから汲み取られる廃棄物 浄化槽汚泥：下水道未接続家庭等の水洗トイレなどの生活排水を処理している浄化槽に堆積した廃棄物
	上水道	脱臭系薬品の希釈及び機械設備仕上洗浄に使用した水道水
	用水	脱水系薬品の希釈、機械設備洗浄及び施設内日常清掃に使用した地下水
	苛性ソーダ	し尿及び浄化槽汚泥から発生する硫化水素等の酸性臭気ガスを中和反応により除去する薬品
	次亜塩素酸ソーダ	し尿及び浄化槽汚泥から発生する硫化メチル等の中性臭気ガスを強酸化作用により除去する薬品
	硫酸	し尿及び浄化槽汚泥から発生するアンモニア等のアルカリ性臭気ガスを中和反応により除去する薬品
	高分子凝集剤	浮上分離工程において汚泥と処理水の分離及び汚泥脱水処理工程において、汚泥の脱水に使用する薬品
	ポリ硫酸鉄	汚泥脱水処理工程において高分子凝集剤の補助的役割を担う薬品
排出	し渣	搬入されたし尿及び浄化槽汚泥に含まれる繊維質等のごみを脱水処理した固形物。
	脱水汚泥	生物処理後の水分と分離した汚泥を脱水処理した固形物。
	放流水	生物処理後の水分から汚泥を除去し公共下水道へ放流する水


	し尿・ 浄化槽汚泥 (kℓ)	上水道 (kℓ)	用水 (kℓ)	苛性ソーダ (kg)	次亜塩素酸 ソーダ (kg)	硫酸 (kg)	高分子凝集 剤 (kg)	ポリ硫酸鉄 (kg)	し渣 (kg)	脱水汚泥 (kg)	放流水 (kℓ)
R 5 4～3月	10, 788	3, 229	4, 393	12, 751	30, 547	84	10, 500	4, 611	24, 960	193, 060	17, 097
R 4 4～3月	11, 654	3, 086	4, 009	12, 058	33, 572	134	10, 248	4, 887	27, 670	207, 080	19, 126

寒川町美化センター年度別搬入量

単位kℓ

年度	H8	H10	H12	H14	H16	H18	H20	H22	H24	H26	H28	H30	R2	R4	R5
搬入量	29,032	26,190	23,385	20,127	17,985	16,651	14,668	13,759	13,055	12,491	12,127	11,540	11,592	11,654	10,788

4

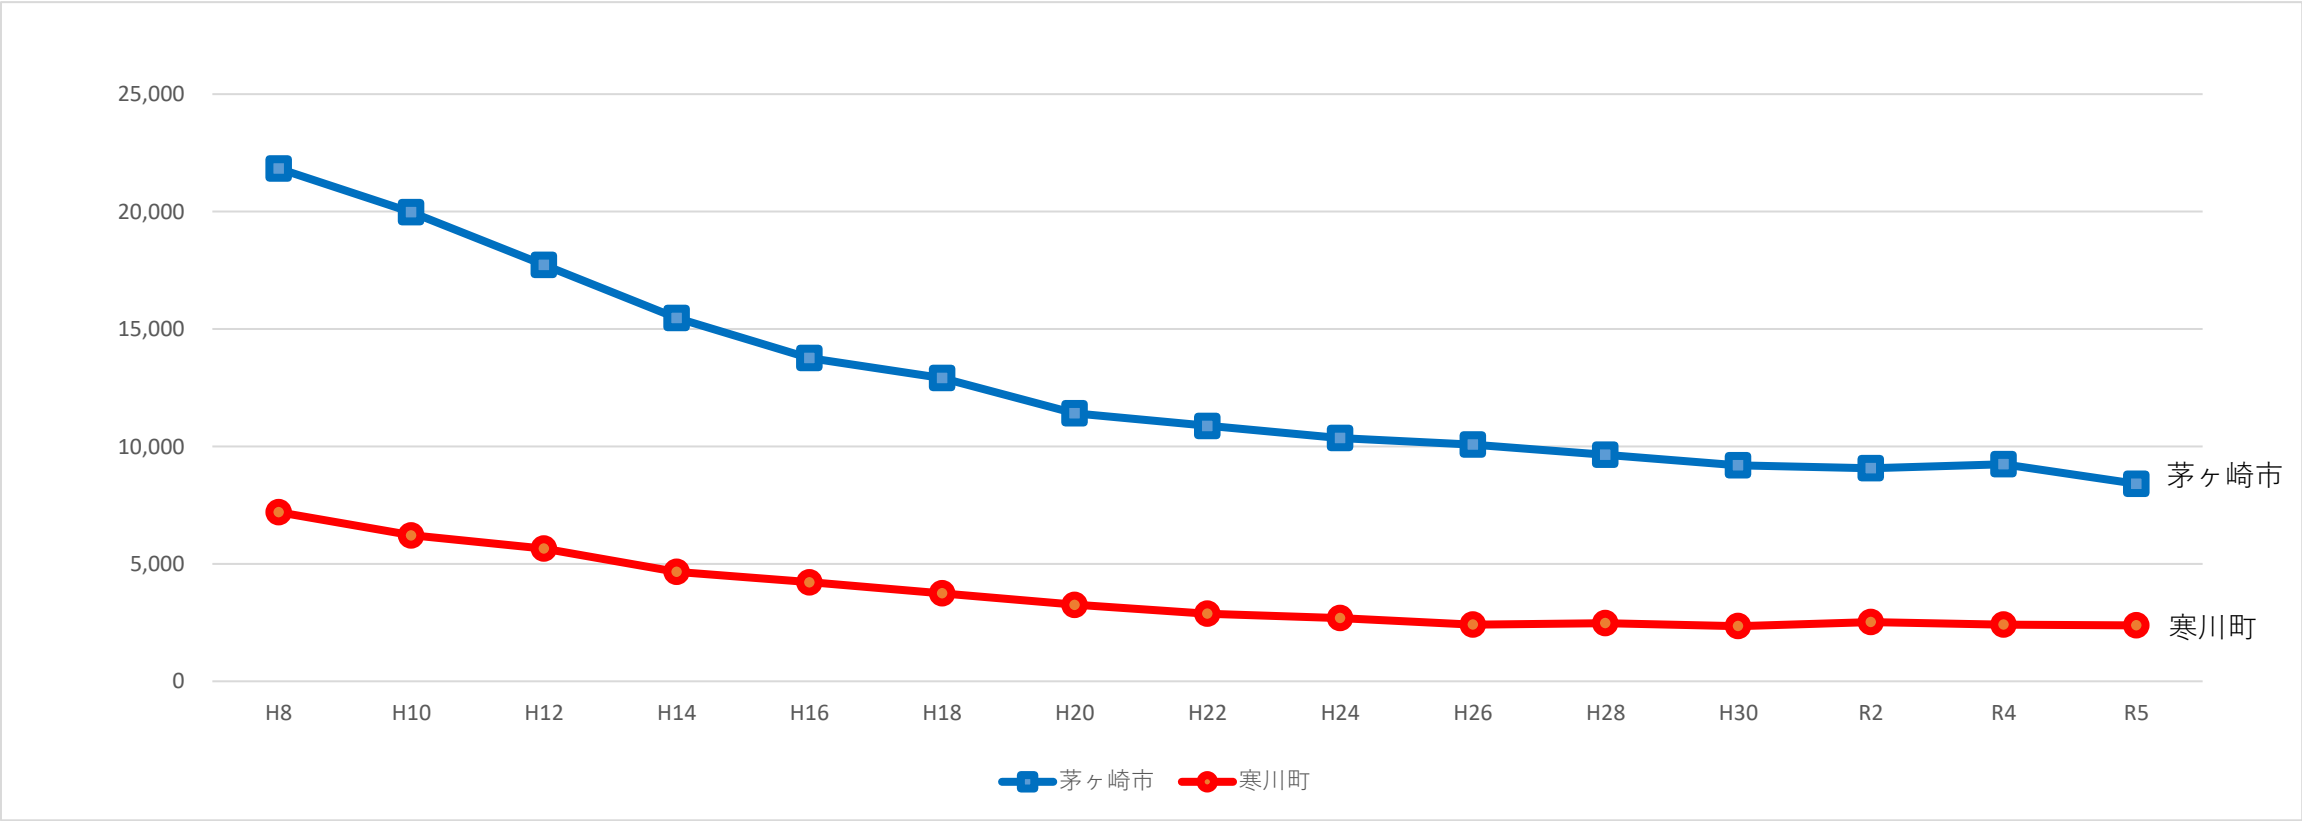

令和5年度 水 質 検 査 結 果

	p H	B O D	C O D	珞素消費量	n-ヘキサソ	N H 4	N O 3	N O 2	S S	C l -	脱水汚泥(mg/kg)						
	(-)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	H g	C d	A s	N i	P b	C r	含水率
4/20	7.6	81	85	12	0.5未満	9	4.6	0.31	120	430							
5/18	7.7	74	80	10	0.5未満	9	4.9	0.27	85	430	0.77	1.7	2.9	22	9.5	20.0	77.0%
6/8	7.5	120	140	15	0.5未満	18	3.8	0.06	240	410							
7/13	7.9	59	91	10	0.5未満	16	3	0.02	75	240							
8/10	7.8	40	120	14	0.5未満	17	5.0	0.06	100	320	0.09	2.0	2.4	22	11.0	19.0	79.0%
9/28	7.3	40	66	10	0.5未満	15	50.0	2.90	35	450							
10/12	7.0	81	92	9.5	0.5未満	38	51.0	1.00	50	510							
11/9	7.7	64	70	6	0.5未満	18	26.0	1.10	31	440	0.33	1.9	1.9	26	14.0	26.0	78.0%
12/14	7.3	38	110	9	0.5未満	0.5未満	7.1	11.00	120	390							
1/18	7.6	120	110	10	0.5未満	18	18.0	0.02未満	120	510							
2/22	7.7	65	88	9	0.5未満	13	6.4	0.19	58	460	0.26	1.9	3.0	26	11.0	25.0	78.0%
3/14	7.6	66	76	6	0.5未満	12	4.8	0.05	43	400							
平均	7.6	71	94	10	0.5未満	15	15.4	1.42	90	416	0.36	1.9	2.6	24	11.4	22.5	78.0%
放流 基準値	5.0～ 9.0	600mg/ℓ 未満		220mg/ℓ 未満	30mg/ℓ 以下	合計で250mg/ℓ以下			600mg/ℓ 未満		2mg/kg 以下	5mg/kg 以下	50mg/kg 以下	300mg/kg 以下	100mg/kg 以下	500mg/kg 以下	

P H	水素イオン濃度	C l -	塩素イオン	H g	水銀
B O D	生物化学的酸素要求量	N H 4	アンモニア性窒素	C d	カドミウム
C O D	化学的酸素要求量	N O 3	硝酸性窒素	A s	ヒ素
珞素消費量	ヨウ素消費量（不活性成分）	N O 2	亜硝酸性窒素	N i	ニッケル
n-ヘキサソ	ノルマルヘキサソ抽出物（油分）			P b	鉛
S S	浮遊物質			C r	クロム

令和5年度美化センター経費比較表

単位：円

負担金対象経費	予算現額	決算額	差額	備考
人件費	46,632,000	40,351,316	▲ 6,280,684	美化センター運営に係る人件費
し尿処理施設運営経費	69,616,000	52,650,866	▲ 16,965,134	
報酬	30,000	20,000	▲ 10,000	
旅費	7,000	0	▲ 7,000	
需用費	48,774,000	35,214,790	▲ 13,559,210	薬品代・光熱水費等
役務費	526,000	509,403	▲ 16,597	
委託料	19,395,000	16,459,060	▲ 2,935,940	電気設備・機械警備等施設維持管理及び水質分析、 汚泥処理等に要する委託料
使用料及び賃借料	200,000	142,663	▲ 57,337	
負担金、補助及び交付金	684,000	304,950	▲ 379,050	調整槽補修工事に伴う藤沢市への処理負担金
公共施設再編計画実施事業費	63,822,000	58,371,632	▲ 5,450,368	
需用費	1,900,000	1,735,800	▲ 164,200	緊急時修繕料
工事請負費	61,922,000	56,635,832	▲ 5,286,168	美化センターの施設機能維持に要する工事費
臨時運営費	0	11,549	11,549	茅ヶ崎市音楽イベント開催に伴う臨時施設運営費
合計	180,070,000	151,385,363	▲ 28,684,637	