
資料１：
美化センター運営状況

令和７年度寒川町美化センター搬入車両数

月	搬入日数	茅ヶ崎市	搬入日平均	寒川町	搬入日平均	合計	搬入日平均	備考
4	21	472	23	165	8	637	30	
5	20	435	22	139	7	574	29	
6	21	521	25	137	7	658	31	保有車両台数
7	22	523	24	121	6	644	29	茅ヶ崎市 ２トン車 7台 （内　旧型車 １台）
8	20	437	22	98	5	535	27	
9	11	245	22	47	4	292	26	
10	22	521	24	140	6	661	30	
11	18	441	25	100	6	541	30	寒川町 ２トン車　１台 ３トン車　１台
12	20	483	24	131	7	614	31	
1	19	377	20	128	7	505	27	
2	18	417	23	116	5	533	28	
3	21	476	23	146	6	622	29	
合計	233	5,348	23	1,468	6	6,816	29	

※令和７年度９月は脱気槽補修工事に伴う一時受入停止により、９日間の搬入日数減

令和６年度
5,505　1,746　7,251
差　引　△ 157　△ 278　△ 435

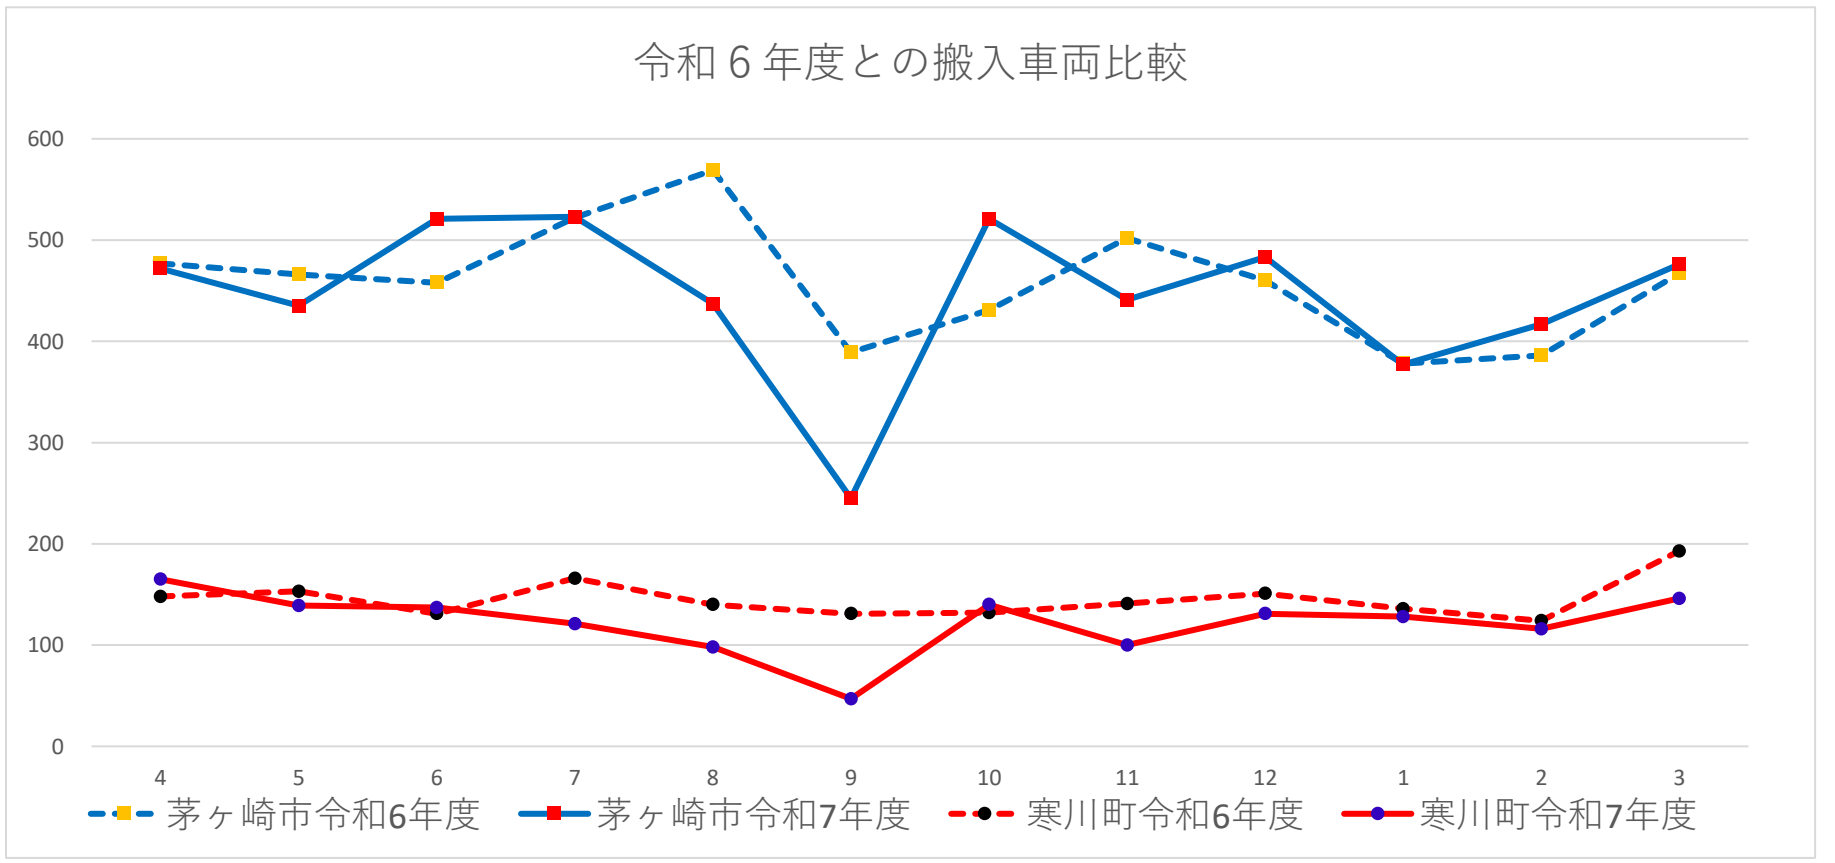

令和７年度搬入量内訳


（単位ℓ）

	茅ヶ崎市			寒川町			合　計
	生し尿	浄化槽汚泥	計	生し尿	浄化槽汚泥	計	
４月	85, 380	616, 960	702, 340	35, 290	200, 370	235, 660	938, 000
５月	84, 000	581, 950	665, 950	36, 330	177, 840	214, 170	880, 120
６月	98, 770	693, 800	792, 570	37, 540	176, 250	213, 790	1, 006, 360
７月	110, 880	694, 560	805, 440	30, 240	160, 980	191, 220	996, 660
８月	105, 180	561, 390	666, 570	27, 330	125, 680	153, 010	819, 580
９月	48, 410	319, 020	367, 430	13, 840	59, 480	73, 320	440, 750
１０月	93, 360	698, 950	792, 310	27, 190	206, 280	233, 470	1, 025, 780
１１月	84, 410	593, 740	678, 150	27, 730	126, 450	154, 180	832, 330
１２月	110, 920	611, 370	722, 290	33, 370	181, 470	214, 840	937, 130
１月	81, 330	474, 660	555, 990	24, 240	194, 430	218, 670	774, 660
２月	86, 150	539, 630	625, 780	36, 650	151, 190	187, 840	813, 620
３月	111, 100	590, 240	701, 340	39, 500	215, 290	254, 790	956, 130
合計	1, 099, 890	6, 976, 270	8, 076, 160	369, 250	1, 975, 710	2, 344, 960	10, 421, 120
6年度	1, 194, 780	7, 203, 930	8, 398, 710	485, 390	1, 973, 360	2, 458, 750	10, 857, 460

搬入量比

	茅ヶ崎市			寒川町			合　計
	生し尿	浄化槽汚泥	計	生し尿	浄化槽汚泥	計	
7年度	1, 099, 890	6, 976, 270	8, 076, 160	369, 250	1, 975, 710	2, 344, 960	10, 421, 120
	13. 6%	86. 4%	※　77. 5%	15. 7%	84. 3%	※　22. 5%	
6年度	1, 194, 780	7, 203, 930	8, 398, 710	485, 390	1, 973, 360	2, 458, 750	10, 857, 460
	14. 2%	85. 8%	※　77. 4%	19. 7%	80. 3%	※　22. 6%	

※は茅ヶ崎市・寒川町の搬入比率

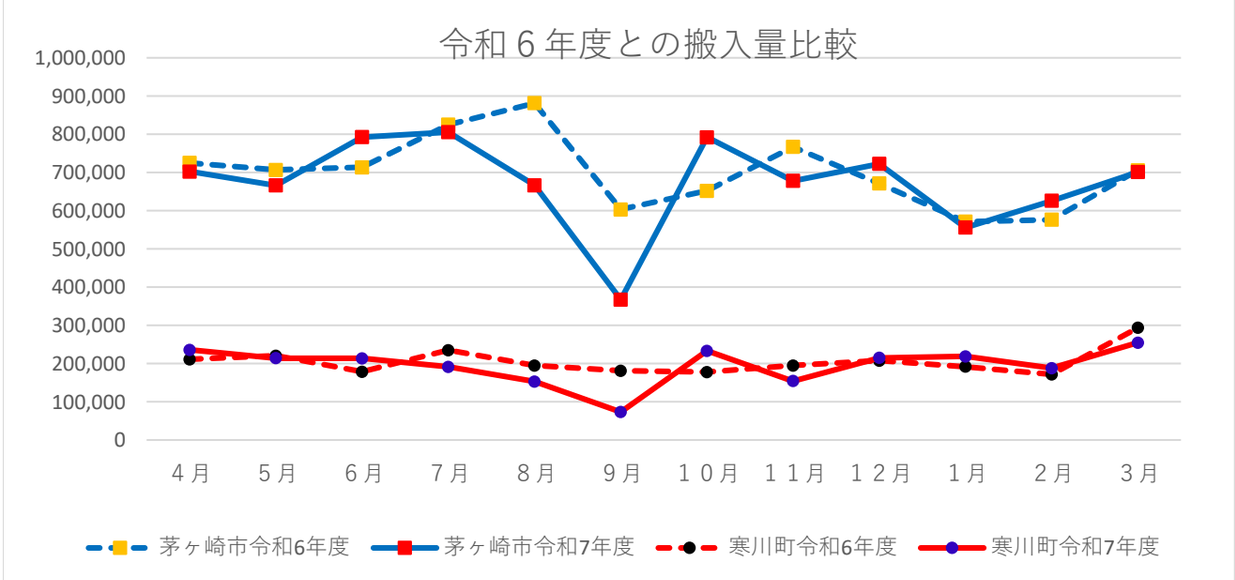

寒川町美化センター運転状況


投入	し尿・ 浄化槽汚泥	し尿：汲み取り式トイレや仮設トイレから汲み取られる廃棄物 浄化槽汚泥：下水道未接続家庭等の水洗トイレなどの生活排水を処理している浄化槽に堆積した廃棄物
	上水道	脱臭系薬品の希釈及び機械設備仕上洗浄に使用した水道水
	用水	脱水系薬品の希釈、機械設備洗浄及び施設内日常清掃に使用した地下水
	苛性ソーダ	し尿及び浄化槽汚泥から発生する硫化水素等の酸性臭気ガスを中和反応により除去する薬品
	次亜塩素酸ソーダ	し尿及び浄化槽汚泥から発生する硫化メチル等の中性臭気ガスを強酸化作用により除去する薬品
	硫酸	し尿及び浄化槽汚泥から発生するアンモニア等のアルカリ性臭気ガスを中和反応により除去する薬品
	高分子凝集剤	浮上分離工程において汚泥と処理水の分離及び汚泥脱水処理工程において、汚泥の脱水に使用する薬品
	ポリ硫酸鉄	汚泥脱水処理工程において高分子凝集剤の補助的役割を担う薬品
排出	し渣	搬入されたし尿及び浄化槽汚泥に含まれる繊維質等のごみを脱水処理した固形物。
	脱水汚泥	生物処理後の水分と分離した汚泥を脱水処理した固形物。
	放流水	生物処理後の水分から汚泥を除去し公共下水道へ放流する水

	し尿・浄化槽汚泥 (ℓ)	上水道 (ℓ)	用水 (ℓ)	苛性ソーダ (kg)	次亜塩素酸ソーダ (kg)	硫酸 (kg)	高分子凝集剤 (kg)	ポリ硫酸鉄 (kg)	し渣 (kg)	脱水汚泥 (kg)	放流水 (ℓ)
令和７年度	10,421,120	3,276,000	4,341,000	10,773	29,491	100	10,680	4,974	22,530	204,550	17,141,000
令和６年度	10,857,460	3,289,000	4,618,000	10,760	32,571	100	13,008	5,293	25,090	195,120	17,702,700

寒川町美化センター年度別搬入量

単位kℓ

年度	H9	H11	H13	H15	H17	H19	H21	H23	H25	H27	H29	R1	R3	R5	R7
搬入量	27,128	24,867	21,968	18,821	16,846	15,648	14,110	13,398	12,667	12,232	11,777	11,542	11,032	10,788	10,421

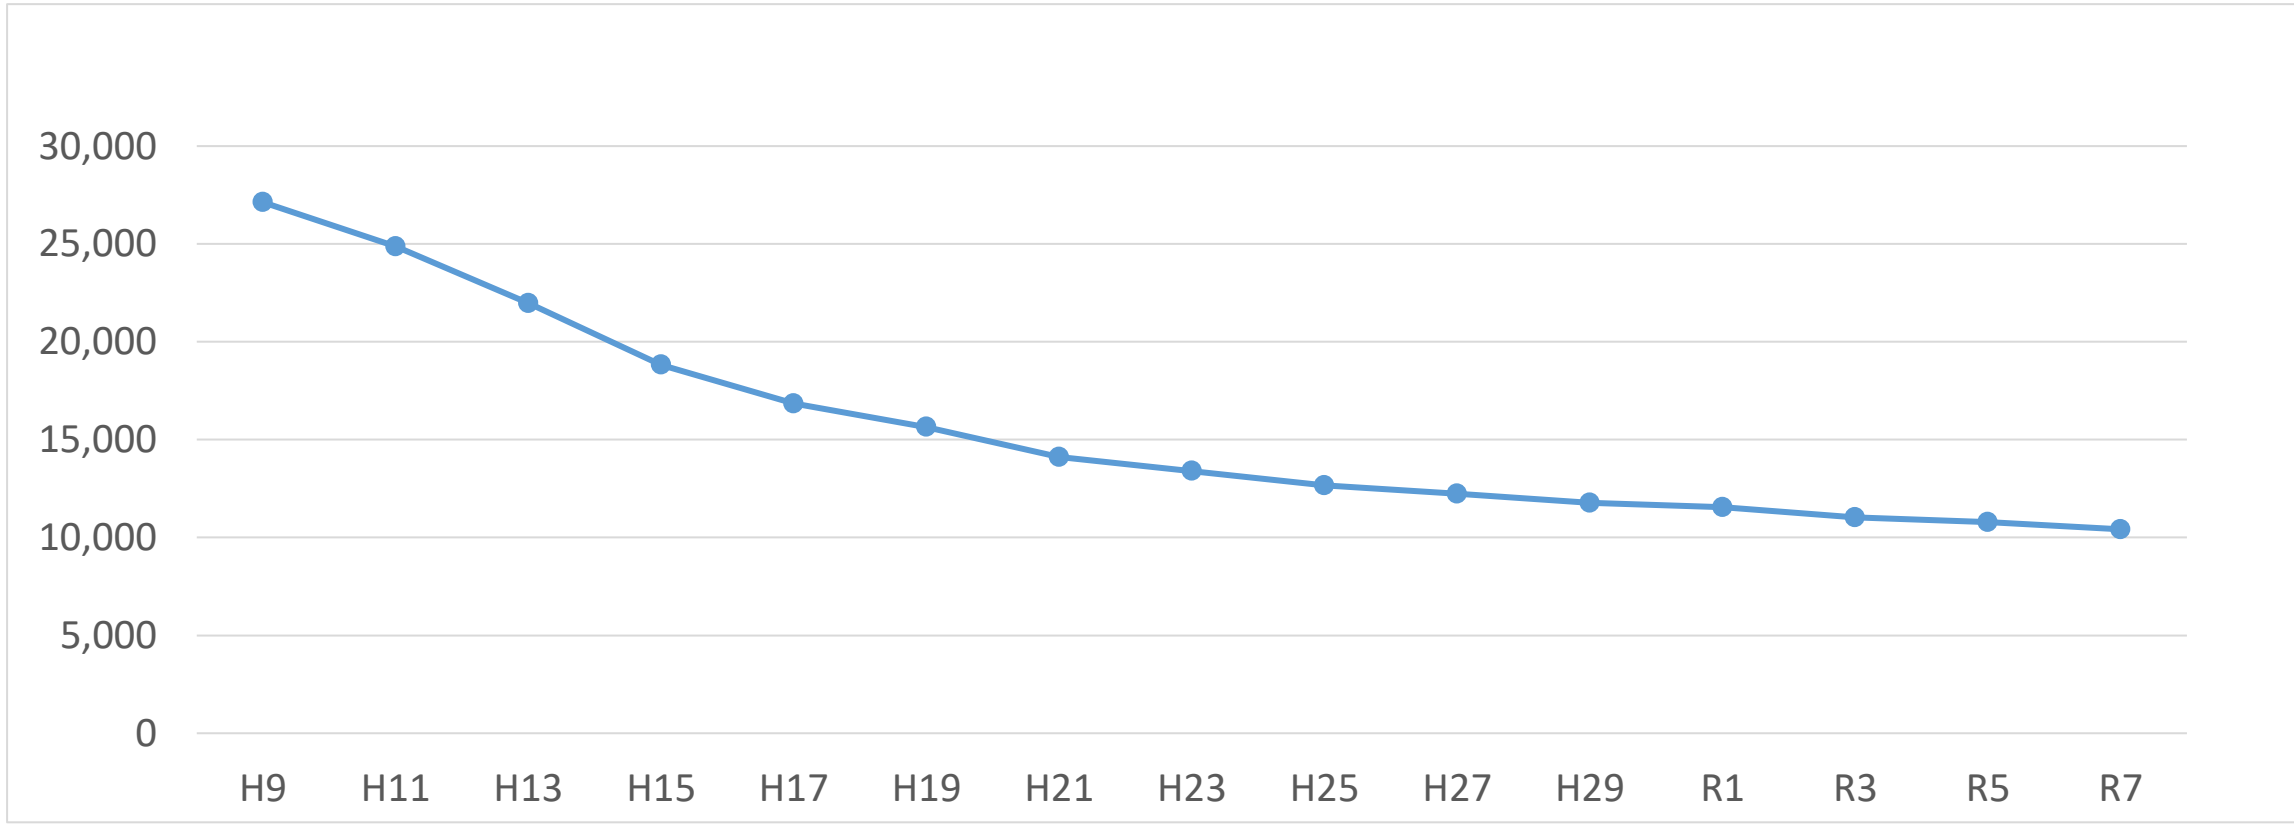

※備考

・令和５年度及び令和７年度は水槽補修工事に伴う一時受入停止により１０日程度、搬入日数が少なくなっています。

令和７年度　水 質 検 査 結 果

	pH	BOD	COD	ﾖｳ素消費量	n-ﾍｷｻﾝ	NH_4	NO_3	NO_2	SS	Cl-	脱水汚泥(mg/kg)						
	(－)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	Hg	Cd	As	Ni	Pb	Cr	含水率
4/10	7.6	52	51	3	0.5未満	9	7.1	0.40	45	430							
5/15	7.7	69	78	13	0.5未満	13	5.0	0.19	72	530	0.51	1.9	2.9	26	13.0	25.0	79.0%
6/12	7.6	72	78	10	0.5未満	12	5.5	0.21	68	560							
7/10	7.7	44	59	5	0.5未満	15	4.3	0.30	33	400							
8/21	8.0	41	76	13	0.5未満	18	23.0	0.08	64	400	0.2	2.1	2.2	23	12.0	20.0	78.0%
9/4	8.0	19	57	10	0.5未満	28	11.0	0.72	26	380							
10/23	7.5	66	72	6	0.5未満	9	11.0	6.40	67	410							
11/13	7.6	29	45	6	0.5未満	9	6.8	2.50	10	380	0.35	1.8	1.3	26	9.4	20.0	79.0%
12/11	7.4	20	51	10	0.5未満	0.5未満	6.6	12.00	12	450							
1/22	7.7	63	68	5	0.5未満	5	7.4	1.50	53	370							
2/5	7.7	49	49	10	0.5未満	4	10.0	0.06	28	380	0.35	2.1	1.8	23	13.0	18.0	81.0%
3/12	7.4	56	72	6	0.5未満	3	7.4	3.40	54	440							
平均	7.7	48	63	8	0.5未満	10	8.8	2.31	44	428	0.35	2.0	2.1	25	11.9	20.8	79.3%
放流基準値	5.0～9.0	600mg/ℓ未満		220mg/ℓ未満	30mg/ℓ以下	合計で250mg/ℓ以下			600mg/ℓ未満		2mg/kg以下	5mg/kg以下	50mg/kg以下	300mg/kg以下	100mg/kg以下	500mg/kg以下	

PH　水素イオン濃度
BOD　生物化学的酸素要求量
COD　化学的酸素要求量
ﾖｳ素消費量　ヨウ素消費量（不活性成分）
n-ﾍｷｻﾝ　ノルマルヘキサン抽出物（油分）
SS　浮遊物質

Cl-　塩素イオン
NH_4　アンモニア性窒素
NO_3　硝酸性窒素
NO_2　亜硝酸性窒素

Hg　水銀
Cd　カドミウム
As　ヒ素
Ni　ニッケル
Pb　鉛
Cr　クロム